



位置図 本設工事 S=1:5000

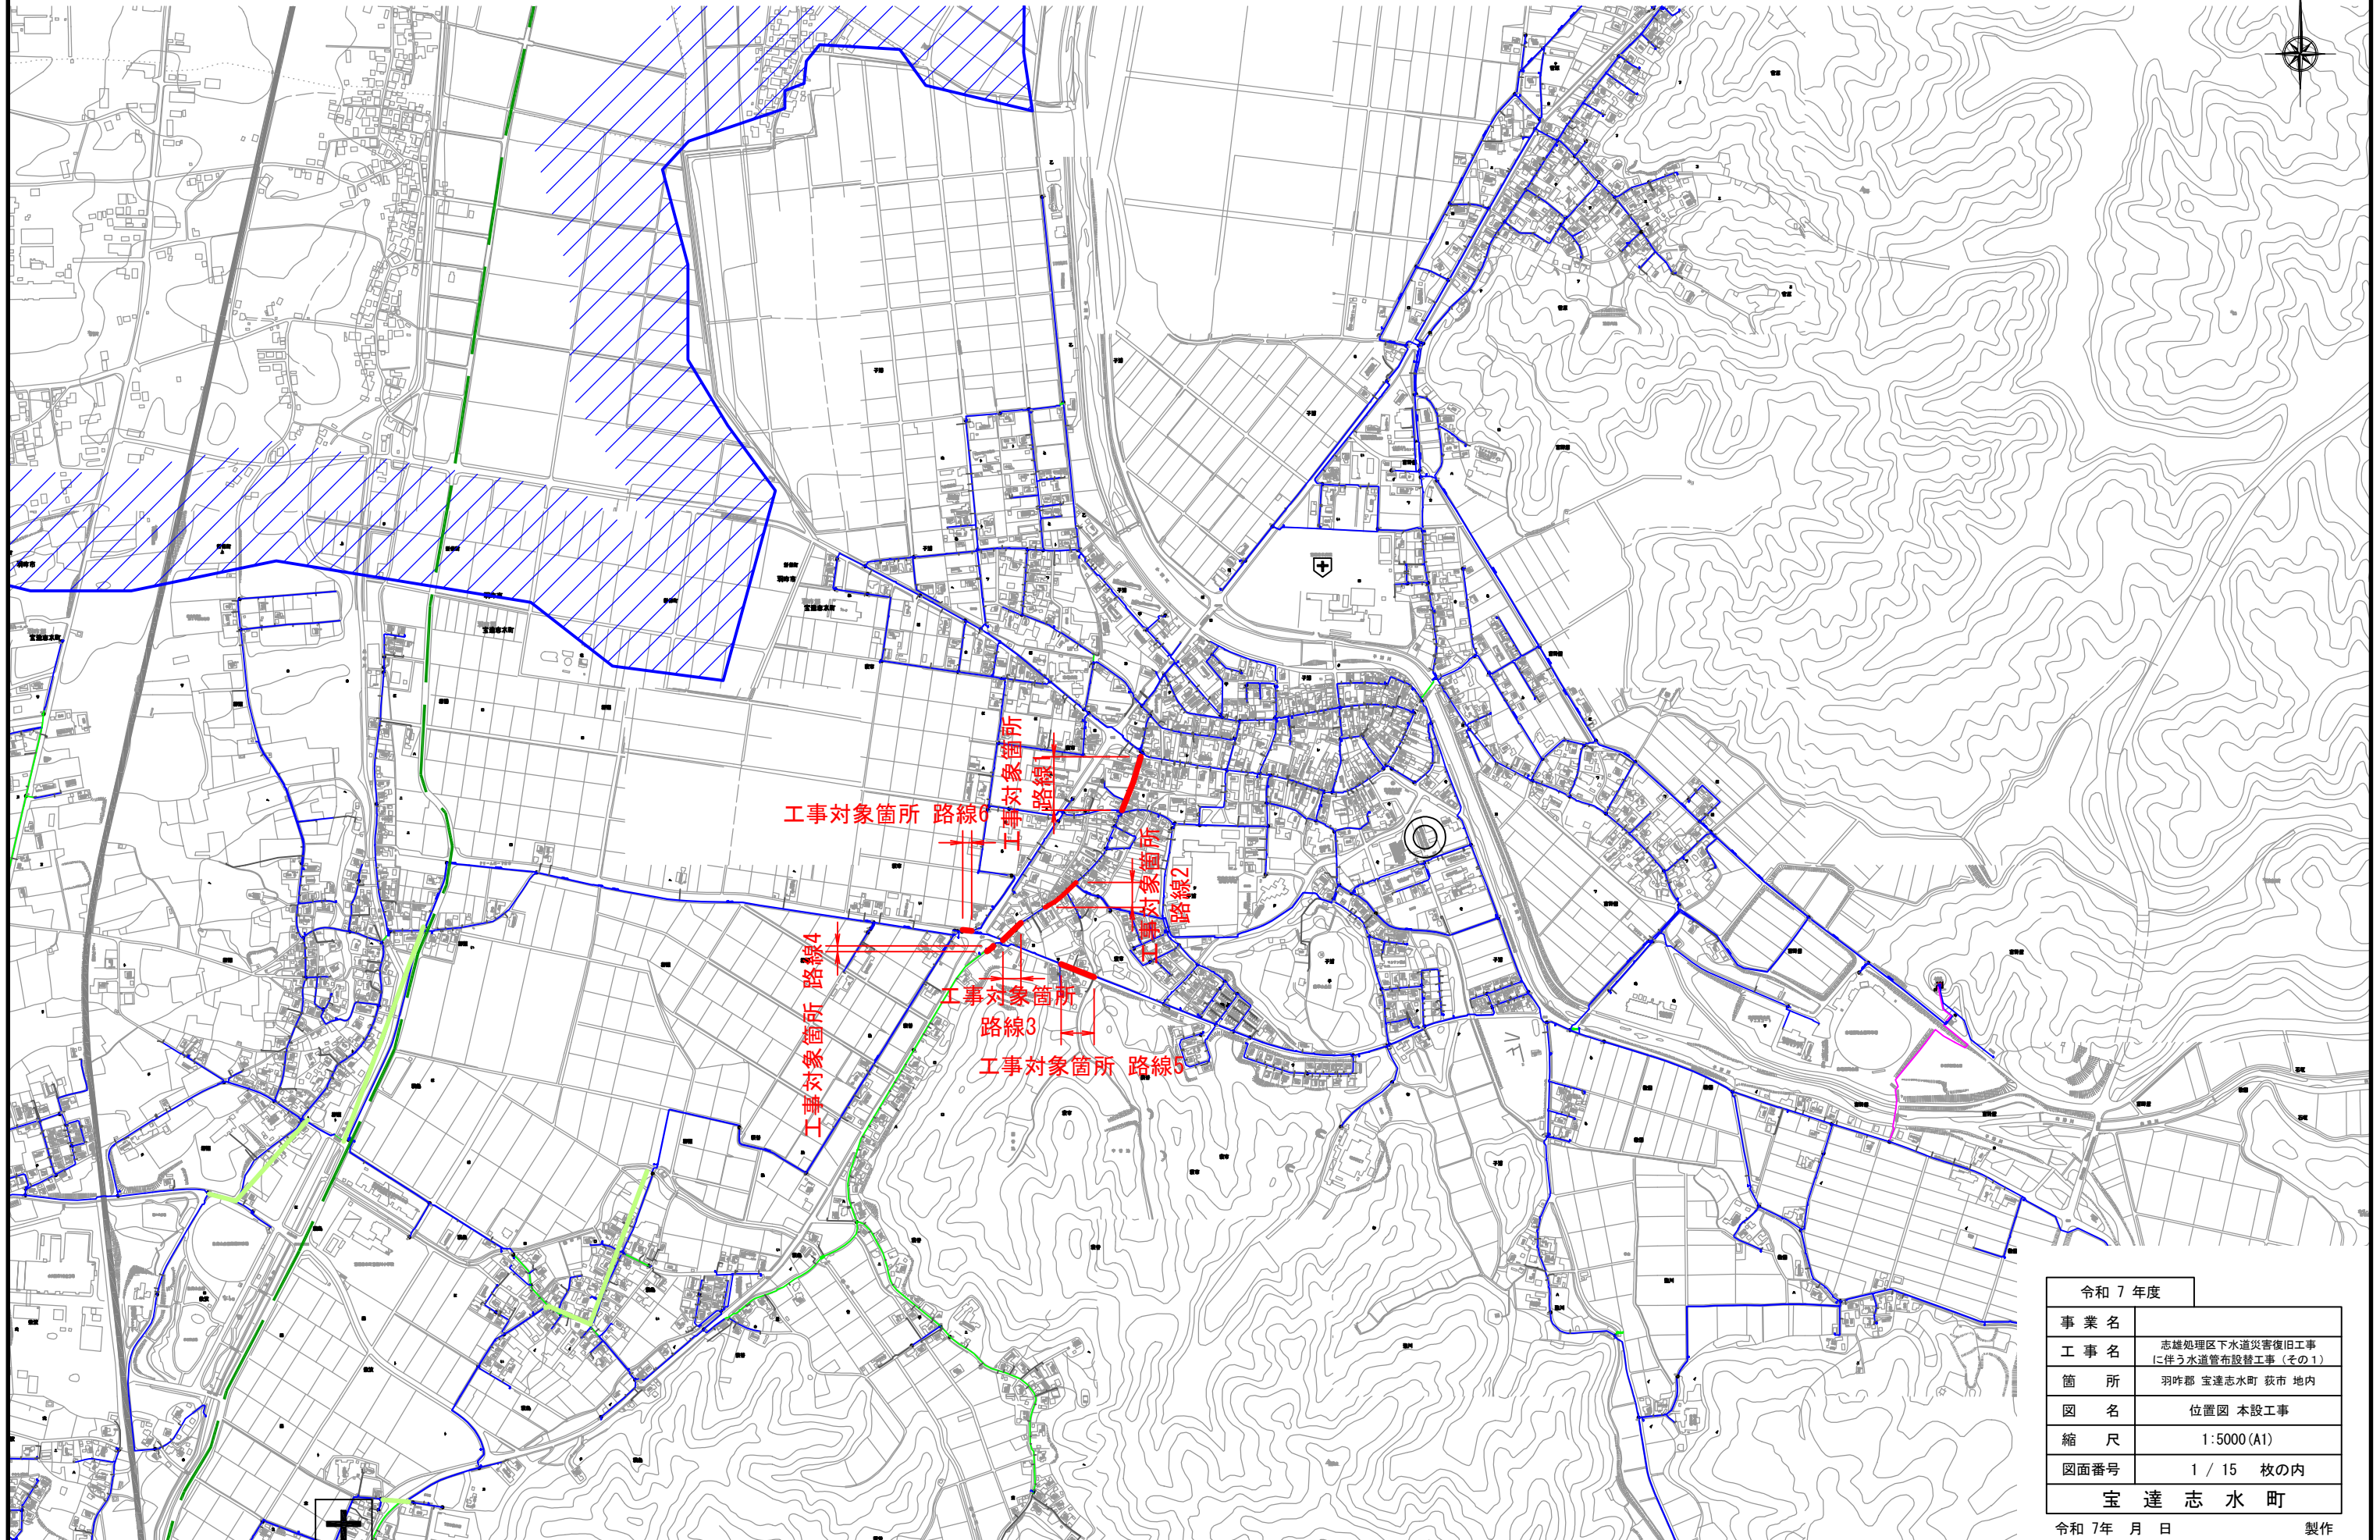


| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事（その1） |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | |
| 図名 | 位置図 本設工事 |
| 縮尺 | 1:5000 (A1) |
| 図面番号 | 1 / 15 枚の内 |
| 宝達志水町 | |

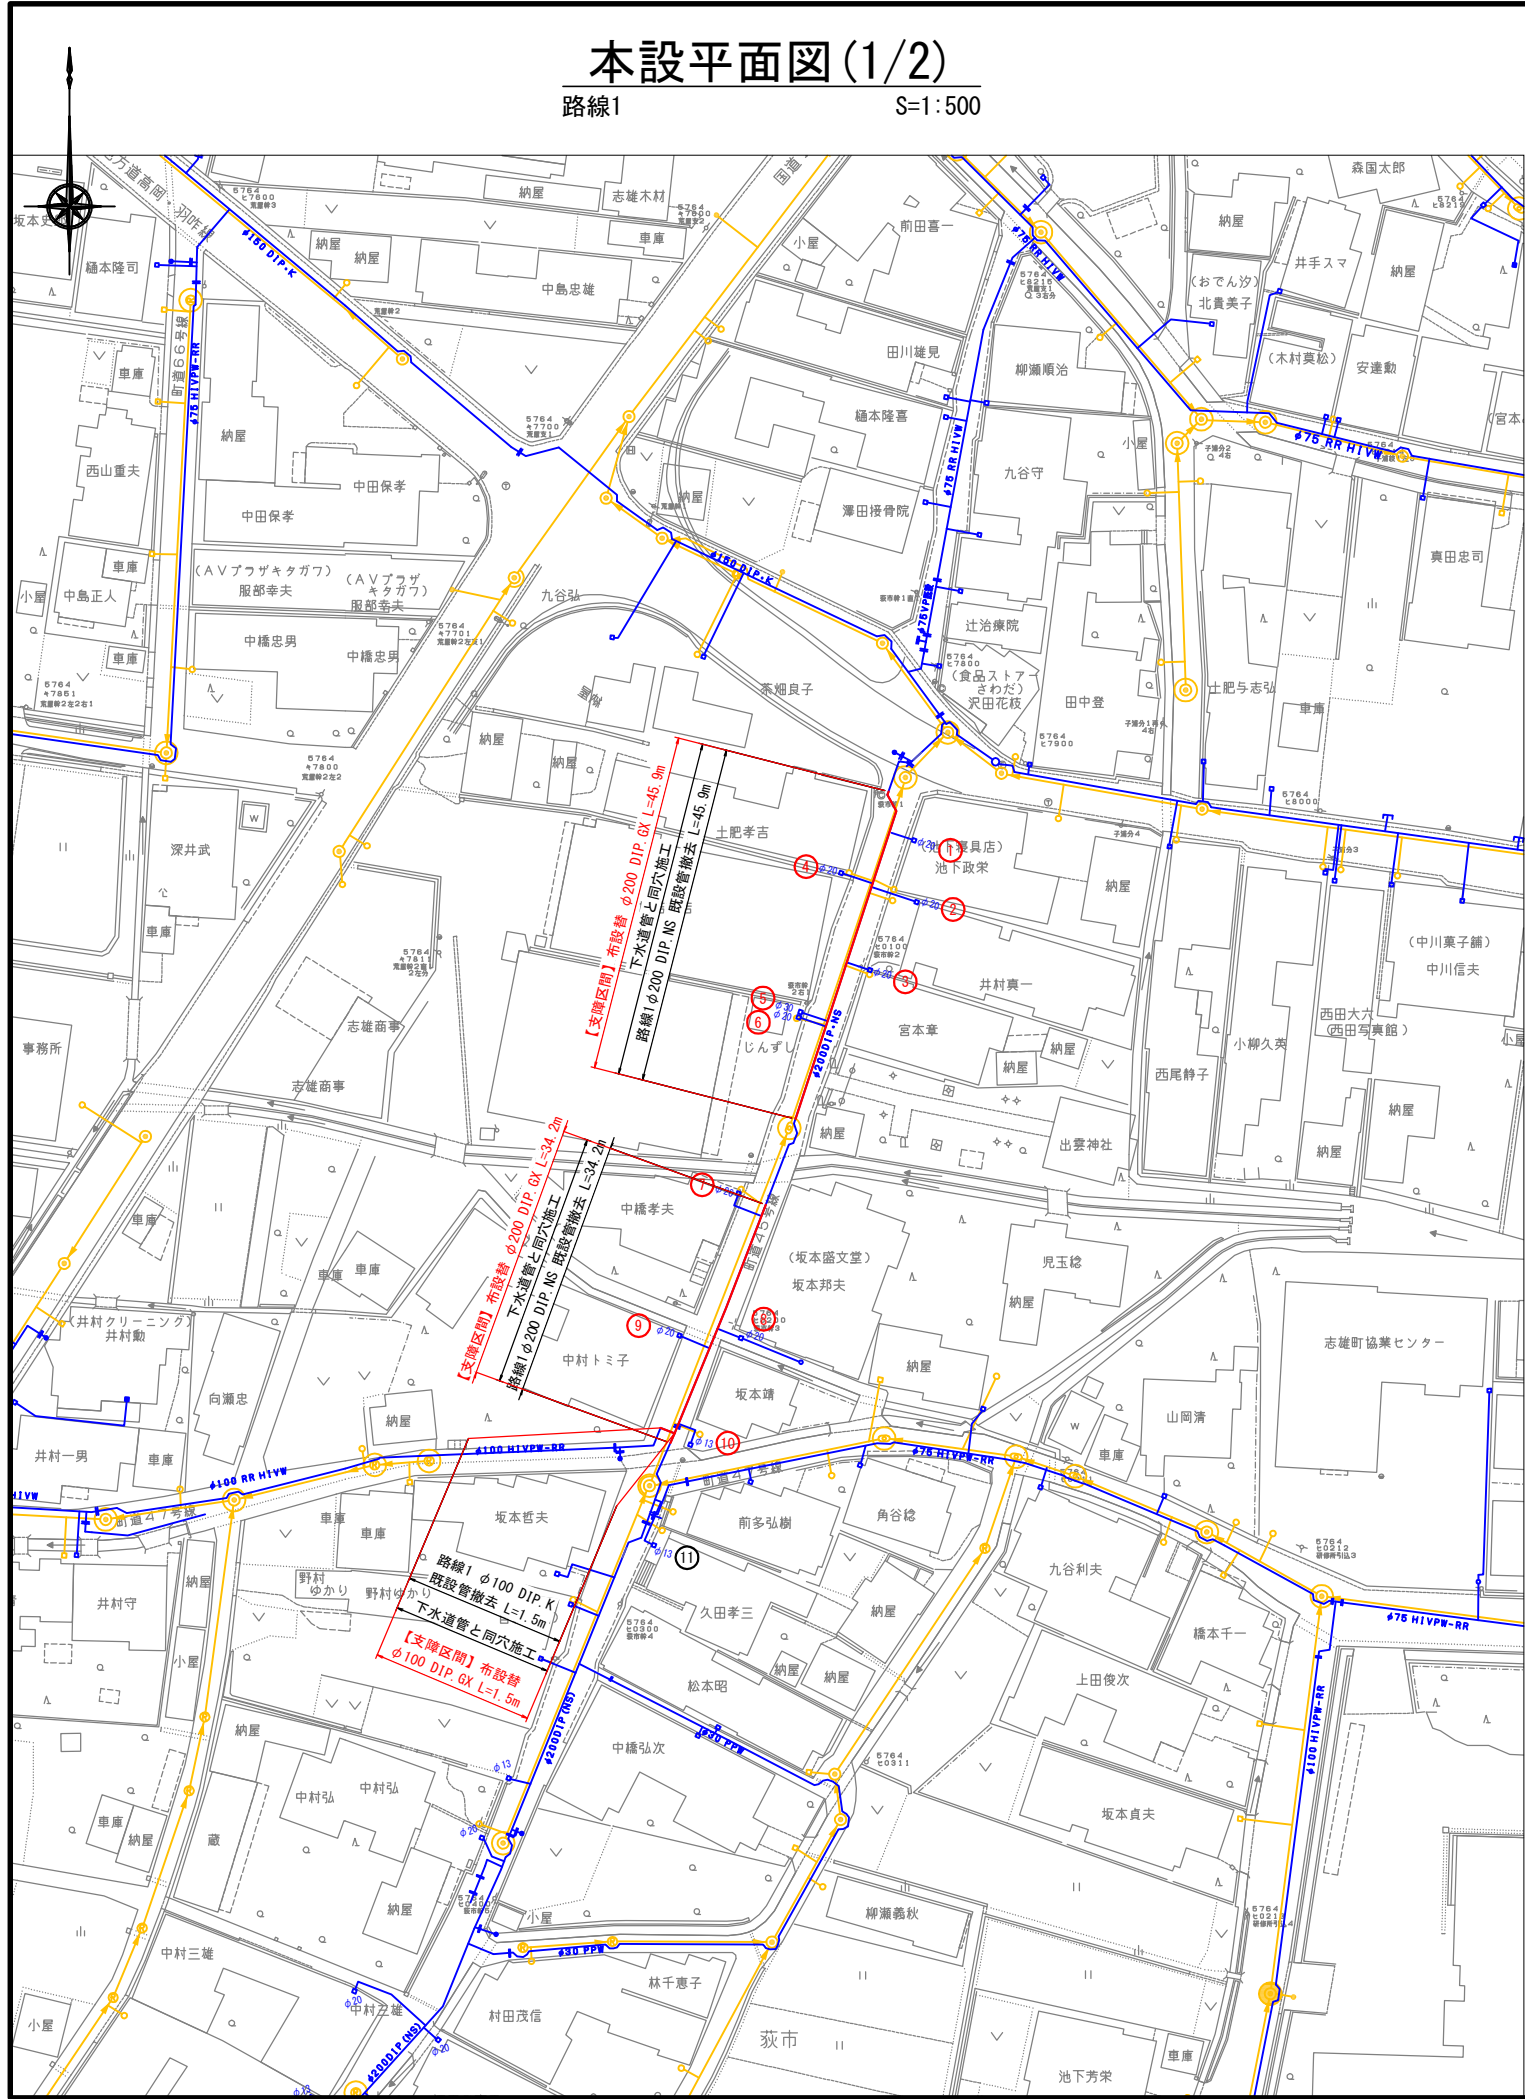

本設詳細図(1/2)

路線1 S=Free

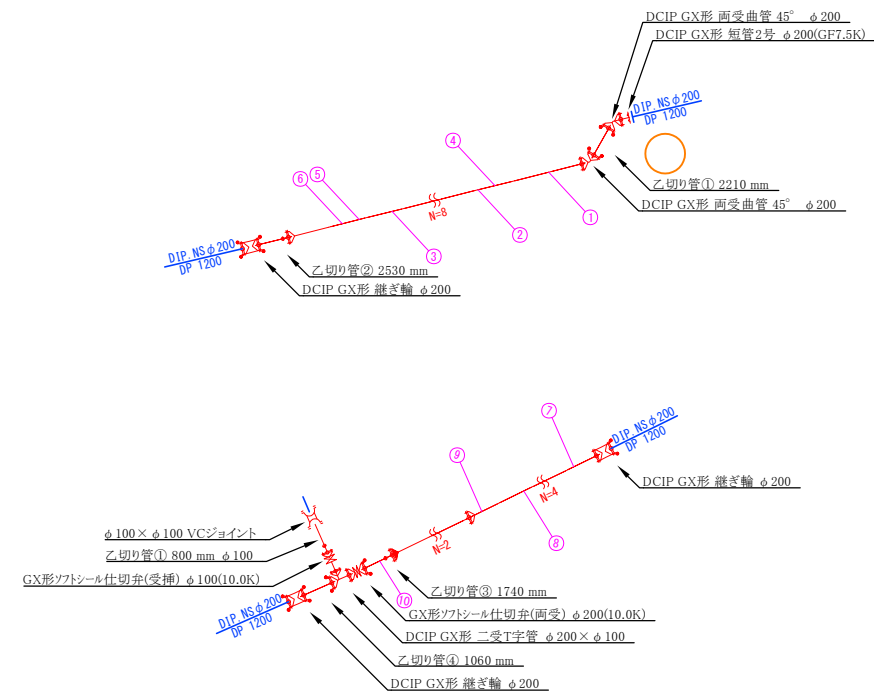

| φ200 DIP. GX 切管組合せ表 | | | | | 凡例 | |
|---|--|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| 切管組み合わせ | | 原管形式 | 管種 | 有効長 mm | 残管長 mm | 切断数 |
|  | | GX-GX | S種 | 4740 | 260 | 2 |
| | | | | | | |
|  | | GX-GX | S種 | 2800 | 2200 | 2 |
| | | | | | | |
| 計 | | GX形S種(補助) N=2本 | | | | 4 |

| 記号 | 説明 |
|---|------------------|
|  | GX形受口 |
|  | GX形排口 (原管) |
|  | Gリンク |
|  | GX形受口 (ラインあり) |


※ 布設位置は既設管と同位置とする。

| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事(その1) |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 市内 |
| 箇所 | 本設平面図(1/2)・本設詳細図(1/2) |
| 図名 | 図示 |
| 縮尺 | 2 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝達志水町 |

令和 7 年 月 日 製作

本設平面図(2/2)

路線2, 路線3, 路線4, 路線5, 路線6 S=1:500

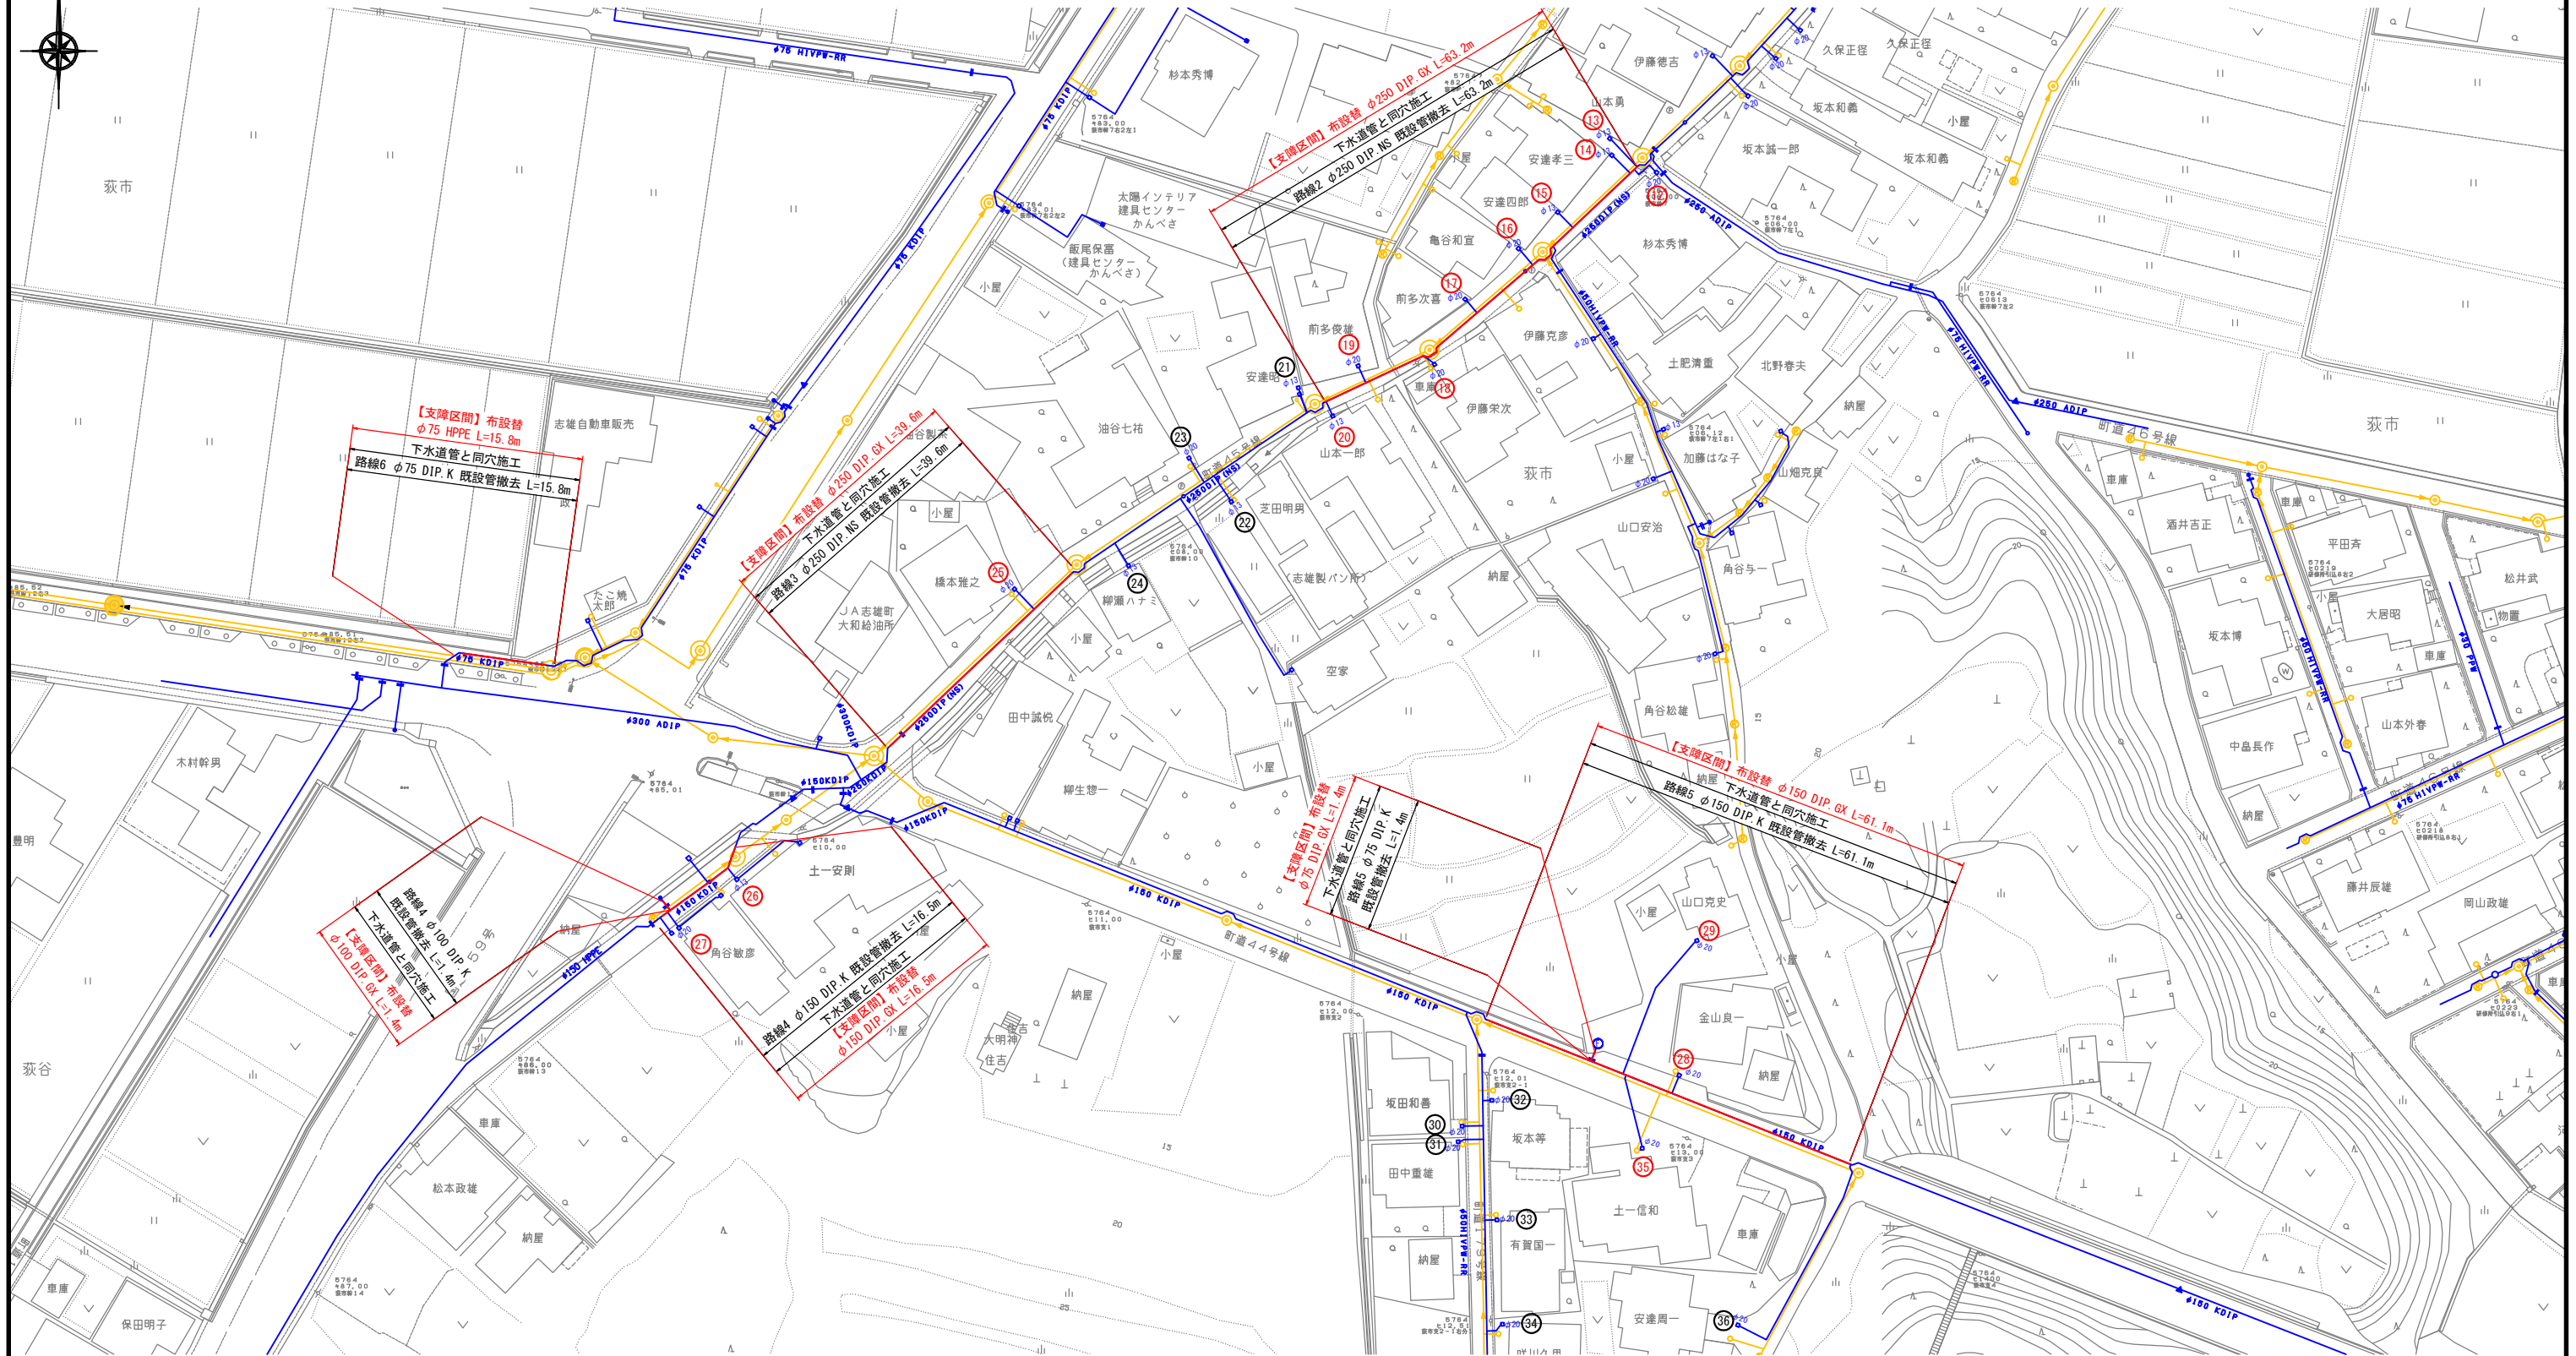


| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事(その1) |
| 工事名 | 羽咋郡宝達志水町荻市地内 |
| 箇所 | 宝達志水町 |
| 図名 | 本設平面図(2/2) |
| 縮尺 | S=1:500(A1) |
| 図面番号 | 3 / 15 枚の内 |
| 宝達志水町 | |

※ 布設位置は既設管と同位置とする。

令和 7 年 月 日 製作

本設詳細図 (2/2)

路線2, 路線3, 路線4, 路線5, 路線6 S=Free

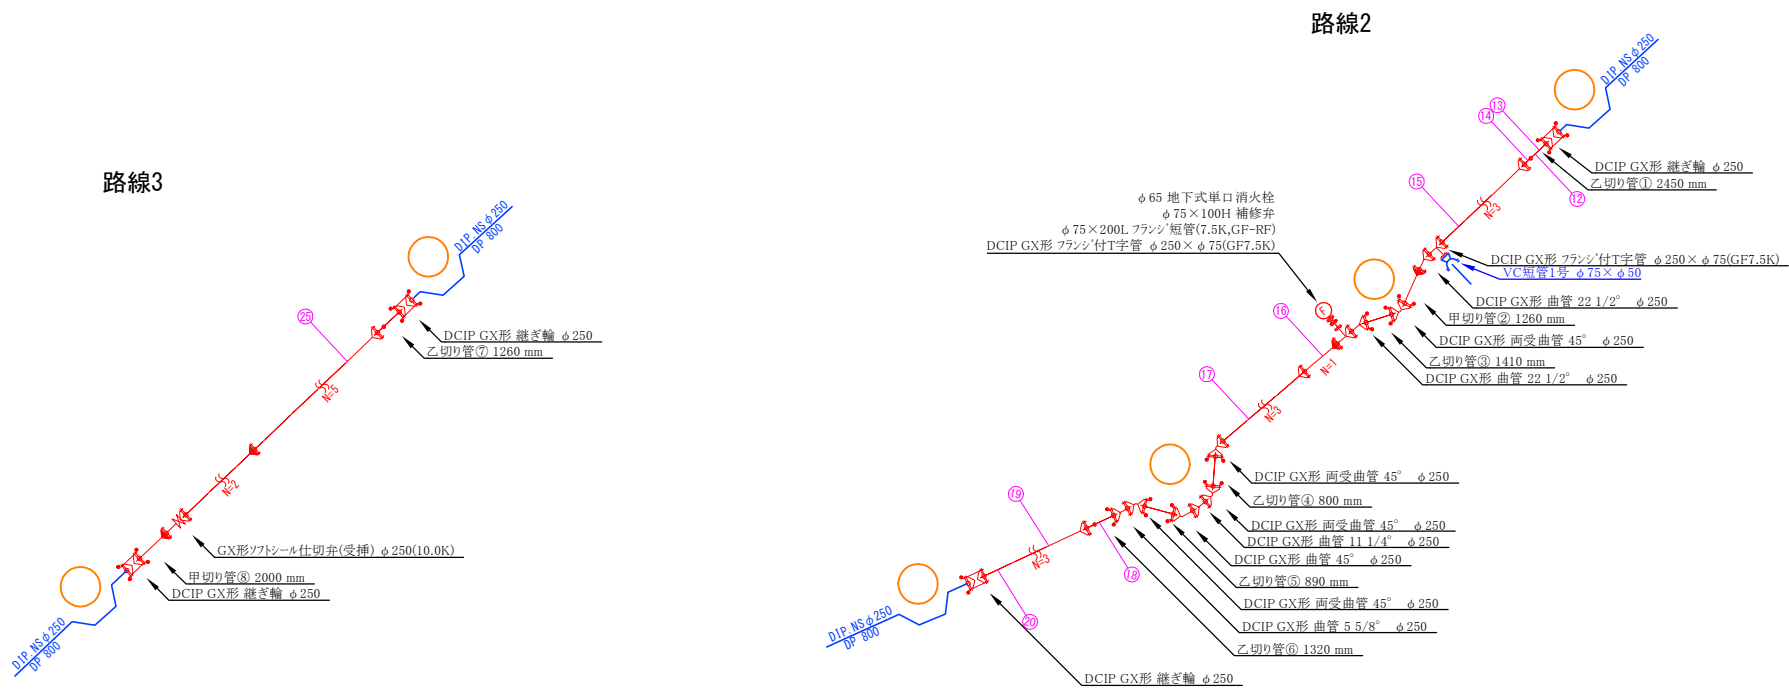


| 切管組み合わせ | | 原管形式 | 管種 | 有効長 mm | 残管長 mm | 切断数 |
|---------|---|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| | ② | GX-GX | S種 | 3710 | 1290 | 2 |
| | ③ | GX-GX | S種 | 4420 | 580 | 4 |
| | ④ | GX-GX | S種 | 3260 | 1740 | 2 |
| 計 | | GX形S種(補助) N=3本 | | | | 8 |

| 切管組み合わせ | | 原管形式 | 管種 | 有効長 mm | 残管長 mm | 切断数 |
|---------|---|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| | ① | GX-GX | S種 | 4920 | 80 | 2 |
| | ② | GX-GX | S種 | 4760 | 240 | 2 |
| 計 | | GX形S種(補助) N=2本 | | | | 4 |

| 切管組み合わせ | | 原管形式 | 管種 | 有効長 mm | 残管長 mm | 切断数 |
|---------|---|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| | ① | GX-GX | S種 | 1600 | 2400 | 2 |
| | ② | GX-GX | S種 | 4760 | 240 | 2 |
| 計 | | GX形S種(補助) N=1本 | | | | 2 |

| 切管組み合わせ | | 原管形式 | 管種 | 有効長 mm | 残管長 mm | 切断数 |
|---------|---|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| | ① | GX-GX | S種 | 800 | 3200 | 1 |
| | ② | GX-GX | S種 | 4760 | 240 | 2 |
| 計 | | GX形S種(補助) N=1本 | | | | 1 |

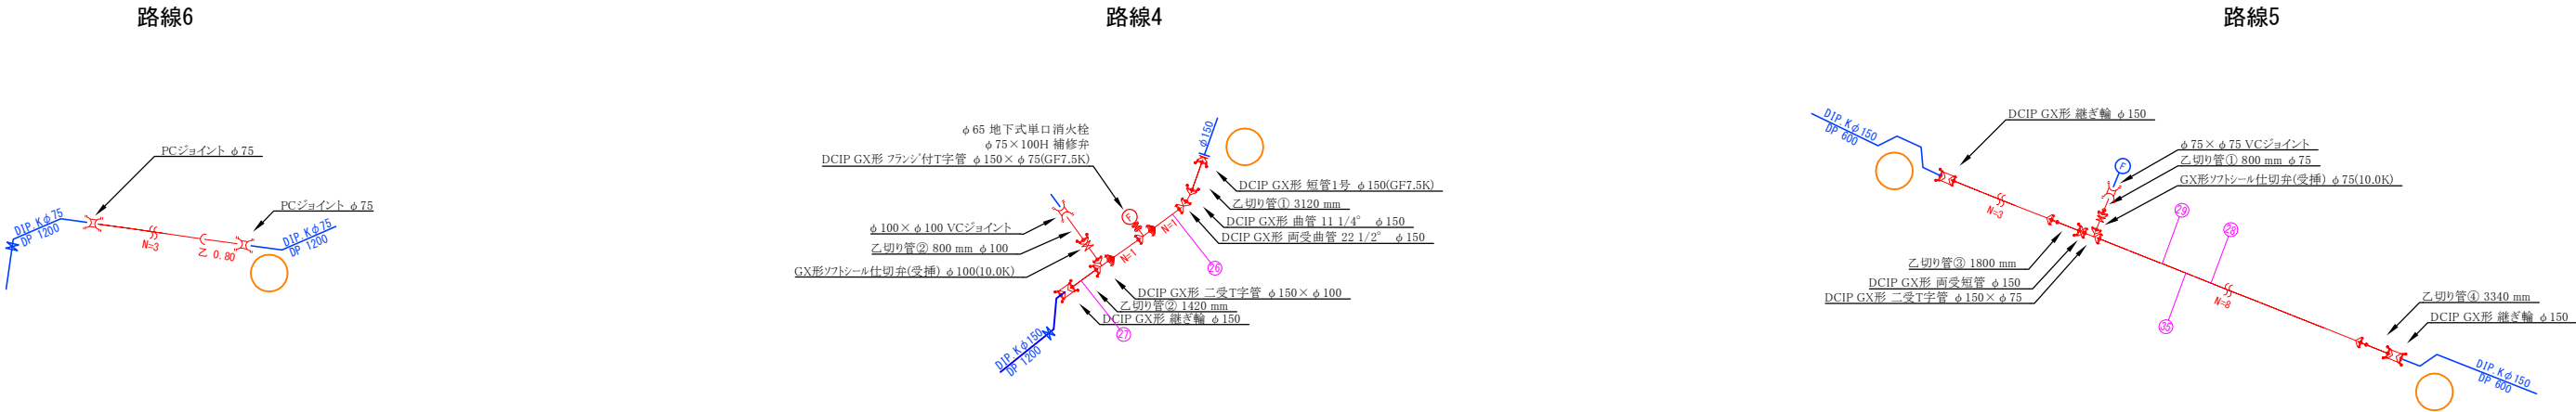

| 凡例 | |
|----|------------------|
| 記号 | 説明 |
| | GX形受口 |
| | GX形挿口 (原管) |
| | Gリンク |
| | GX形受口 (ライナあり) |



| 令和 7 年度 | |
|---------|-------------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事 に伴う水道管布設替工事 (その1) |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | 宝達志水町 荻市 地内 |
| 図名 | 本設詳細図 (2/2) |
| 縮尺 | S=Free |
| 図面番号 | 4 / 15 枚の内 |
| 宝達志水町 | |

弁室標準図

S=1:20



消火栓室工

H=800
φ250 DIP.GX

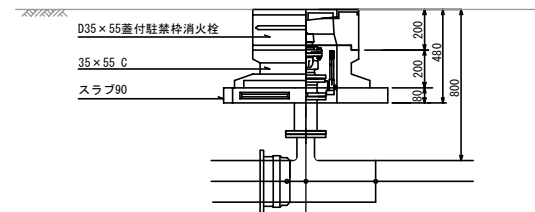



消火栓室工

H=600
φ150 DIP.GX

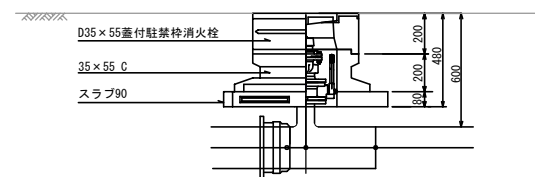



仕切弁室工図

H=600
φ75, φ100 DIP.GX

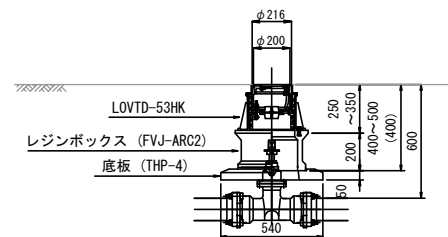

仕切弁室工図


H=1200
φ100・φ200 DIP.GX

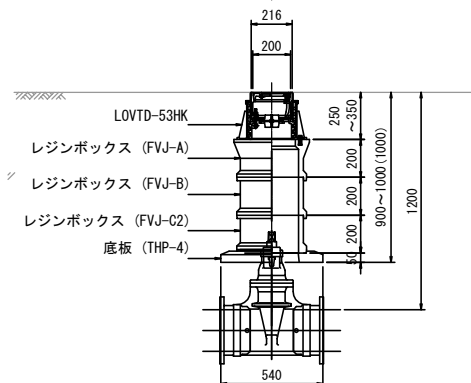

本設給水標準図


S=Free

本設給水管 量水器接続

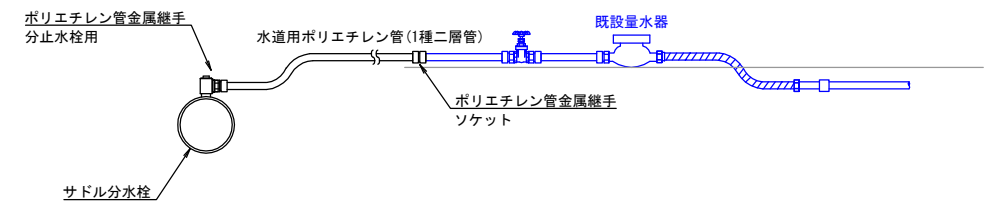

| 令和 7 年度 | |
|-----------|--------------------------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事（その1） |
| 箇所 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 図名 | 弁室標準図・本設給水標準図 |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 5 / 15 枚の内 |
| 宝 達 志 水 町 | |


位置図 仮設工事 S=1:5000

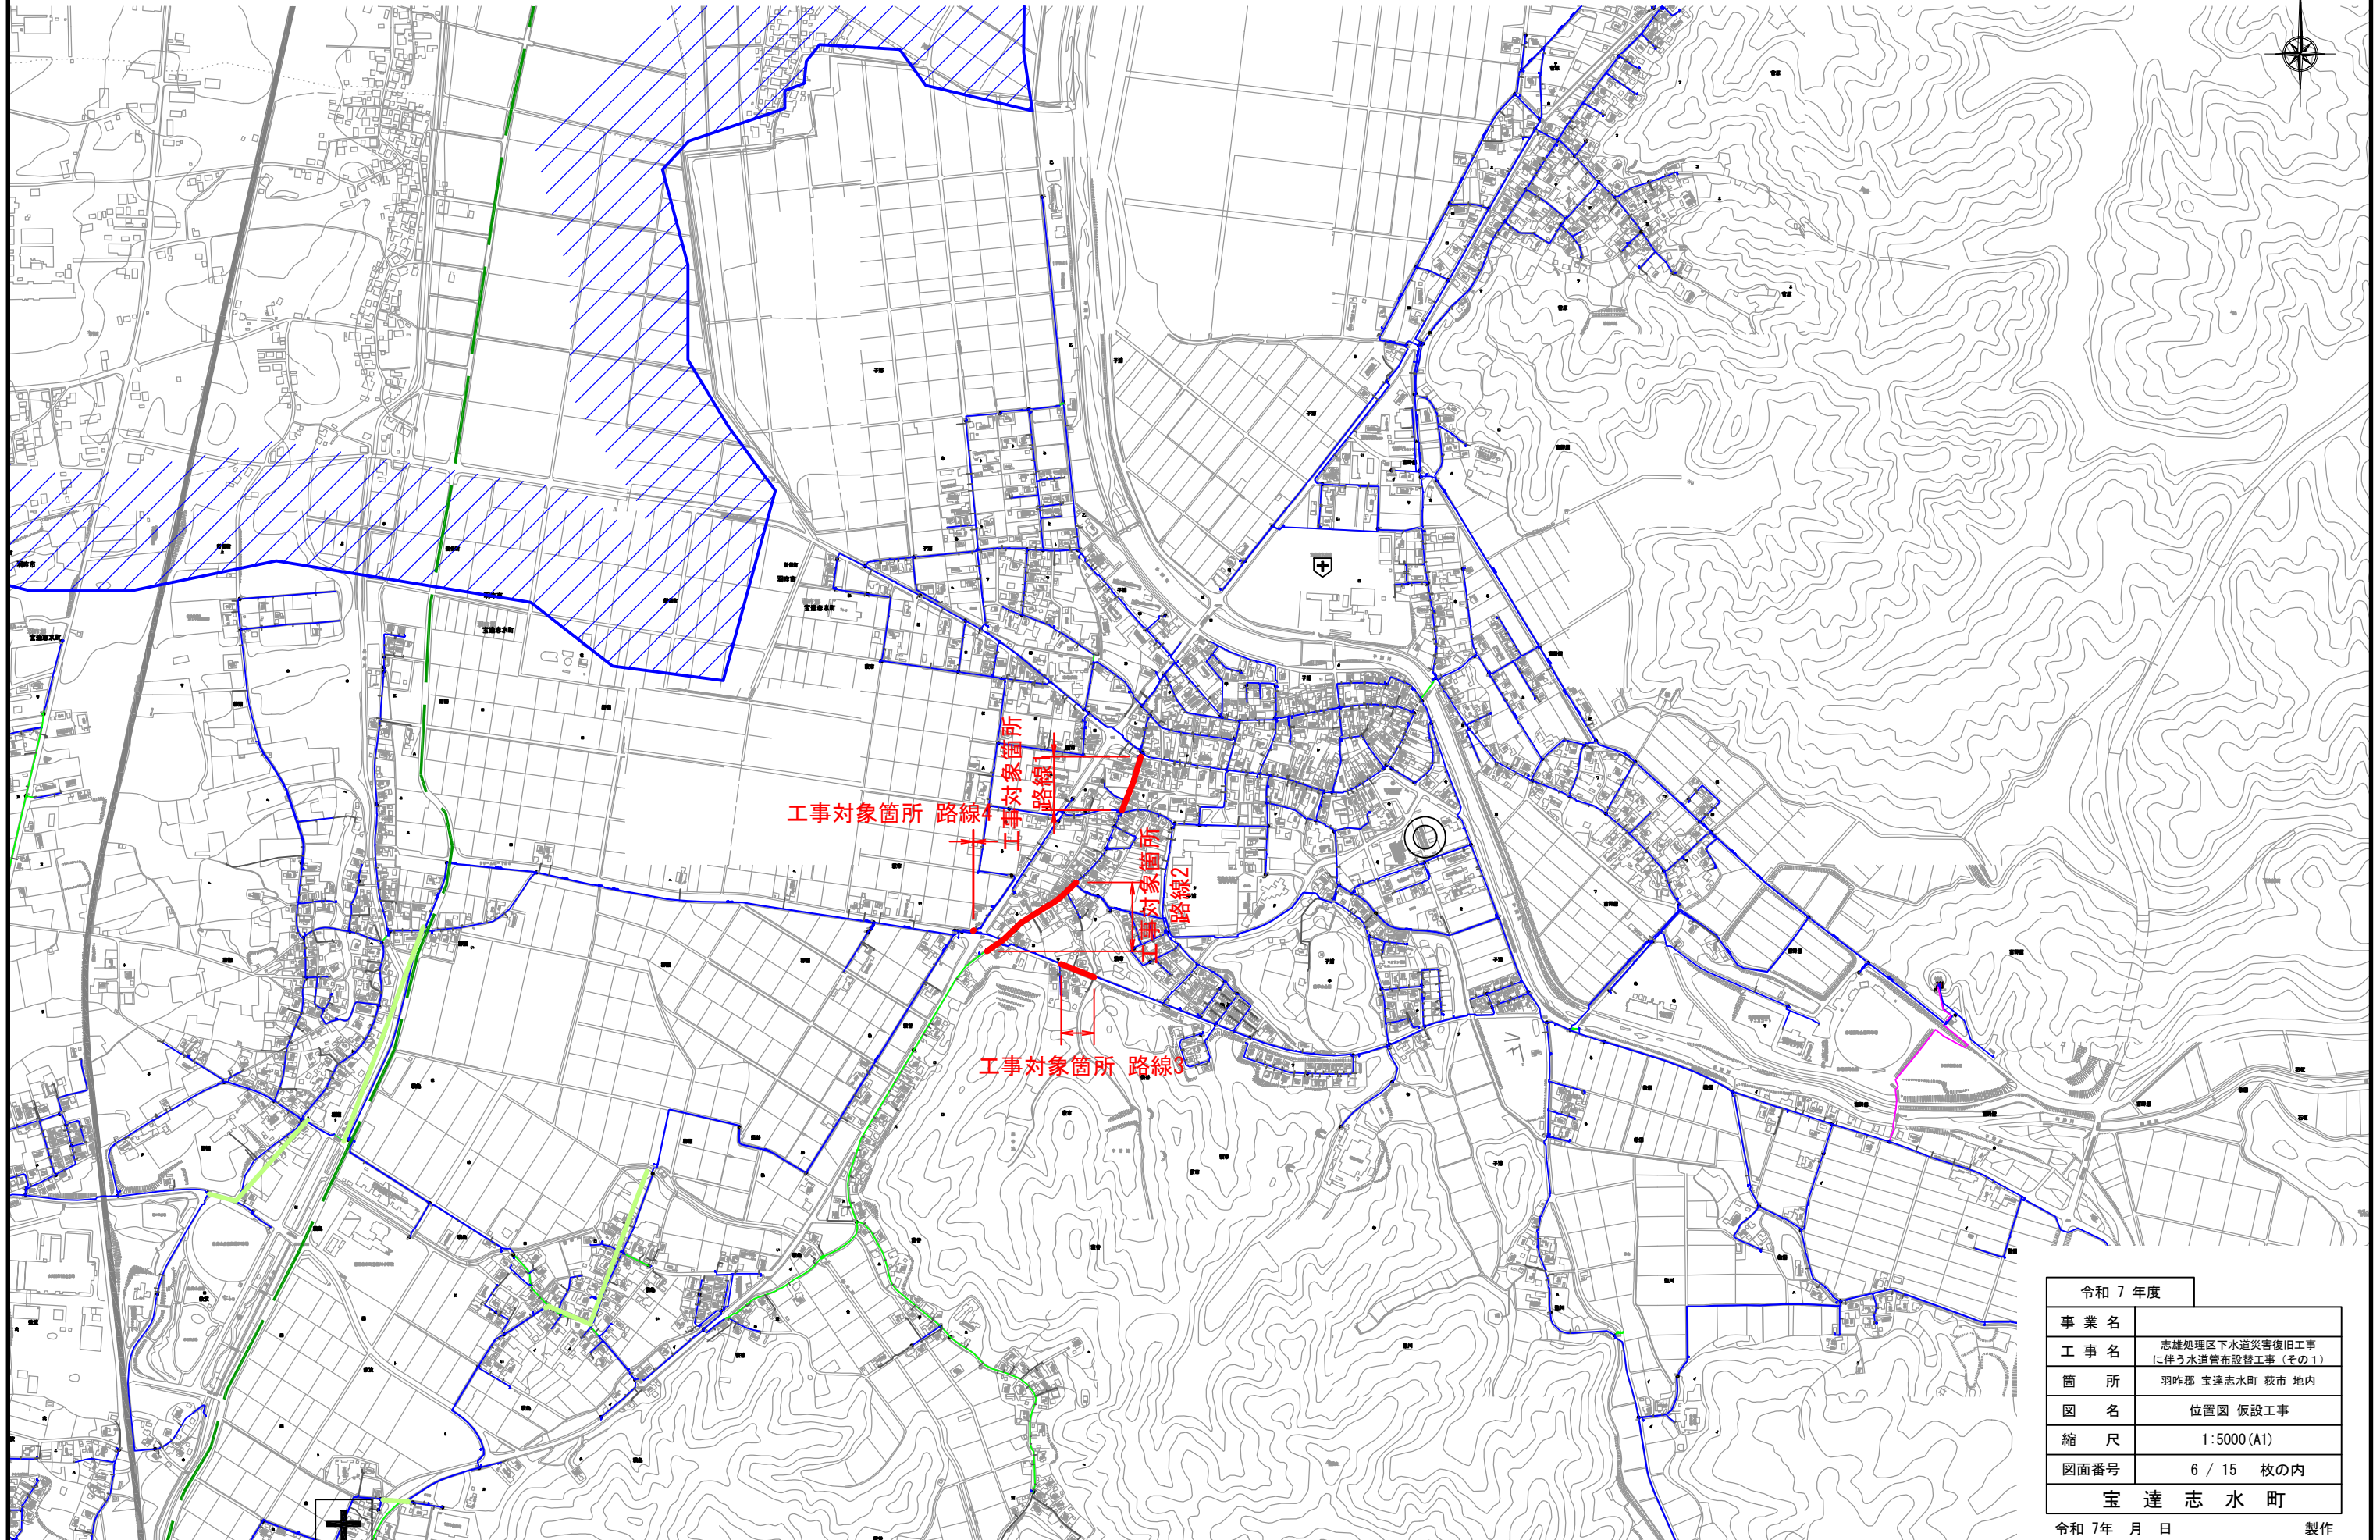

| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事（その1） |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | |
| 図名 | 位置図 仮設工事 |
| 縮尺 | 1:5000 (A1) |
| 図面番号 | 6 / 15 枚の内 |
| 宝達志水町 | |

仮設平面図(1/2)


路線1 S=1:500

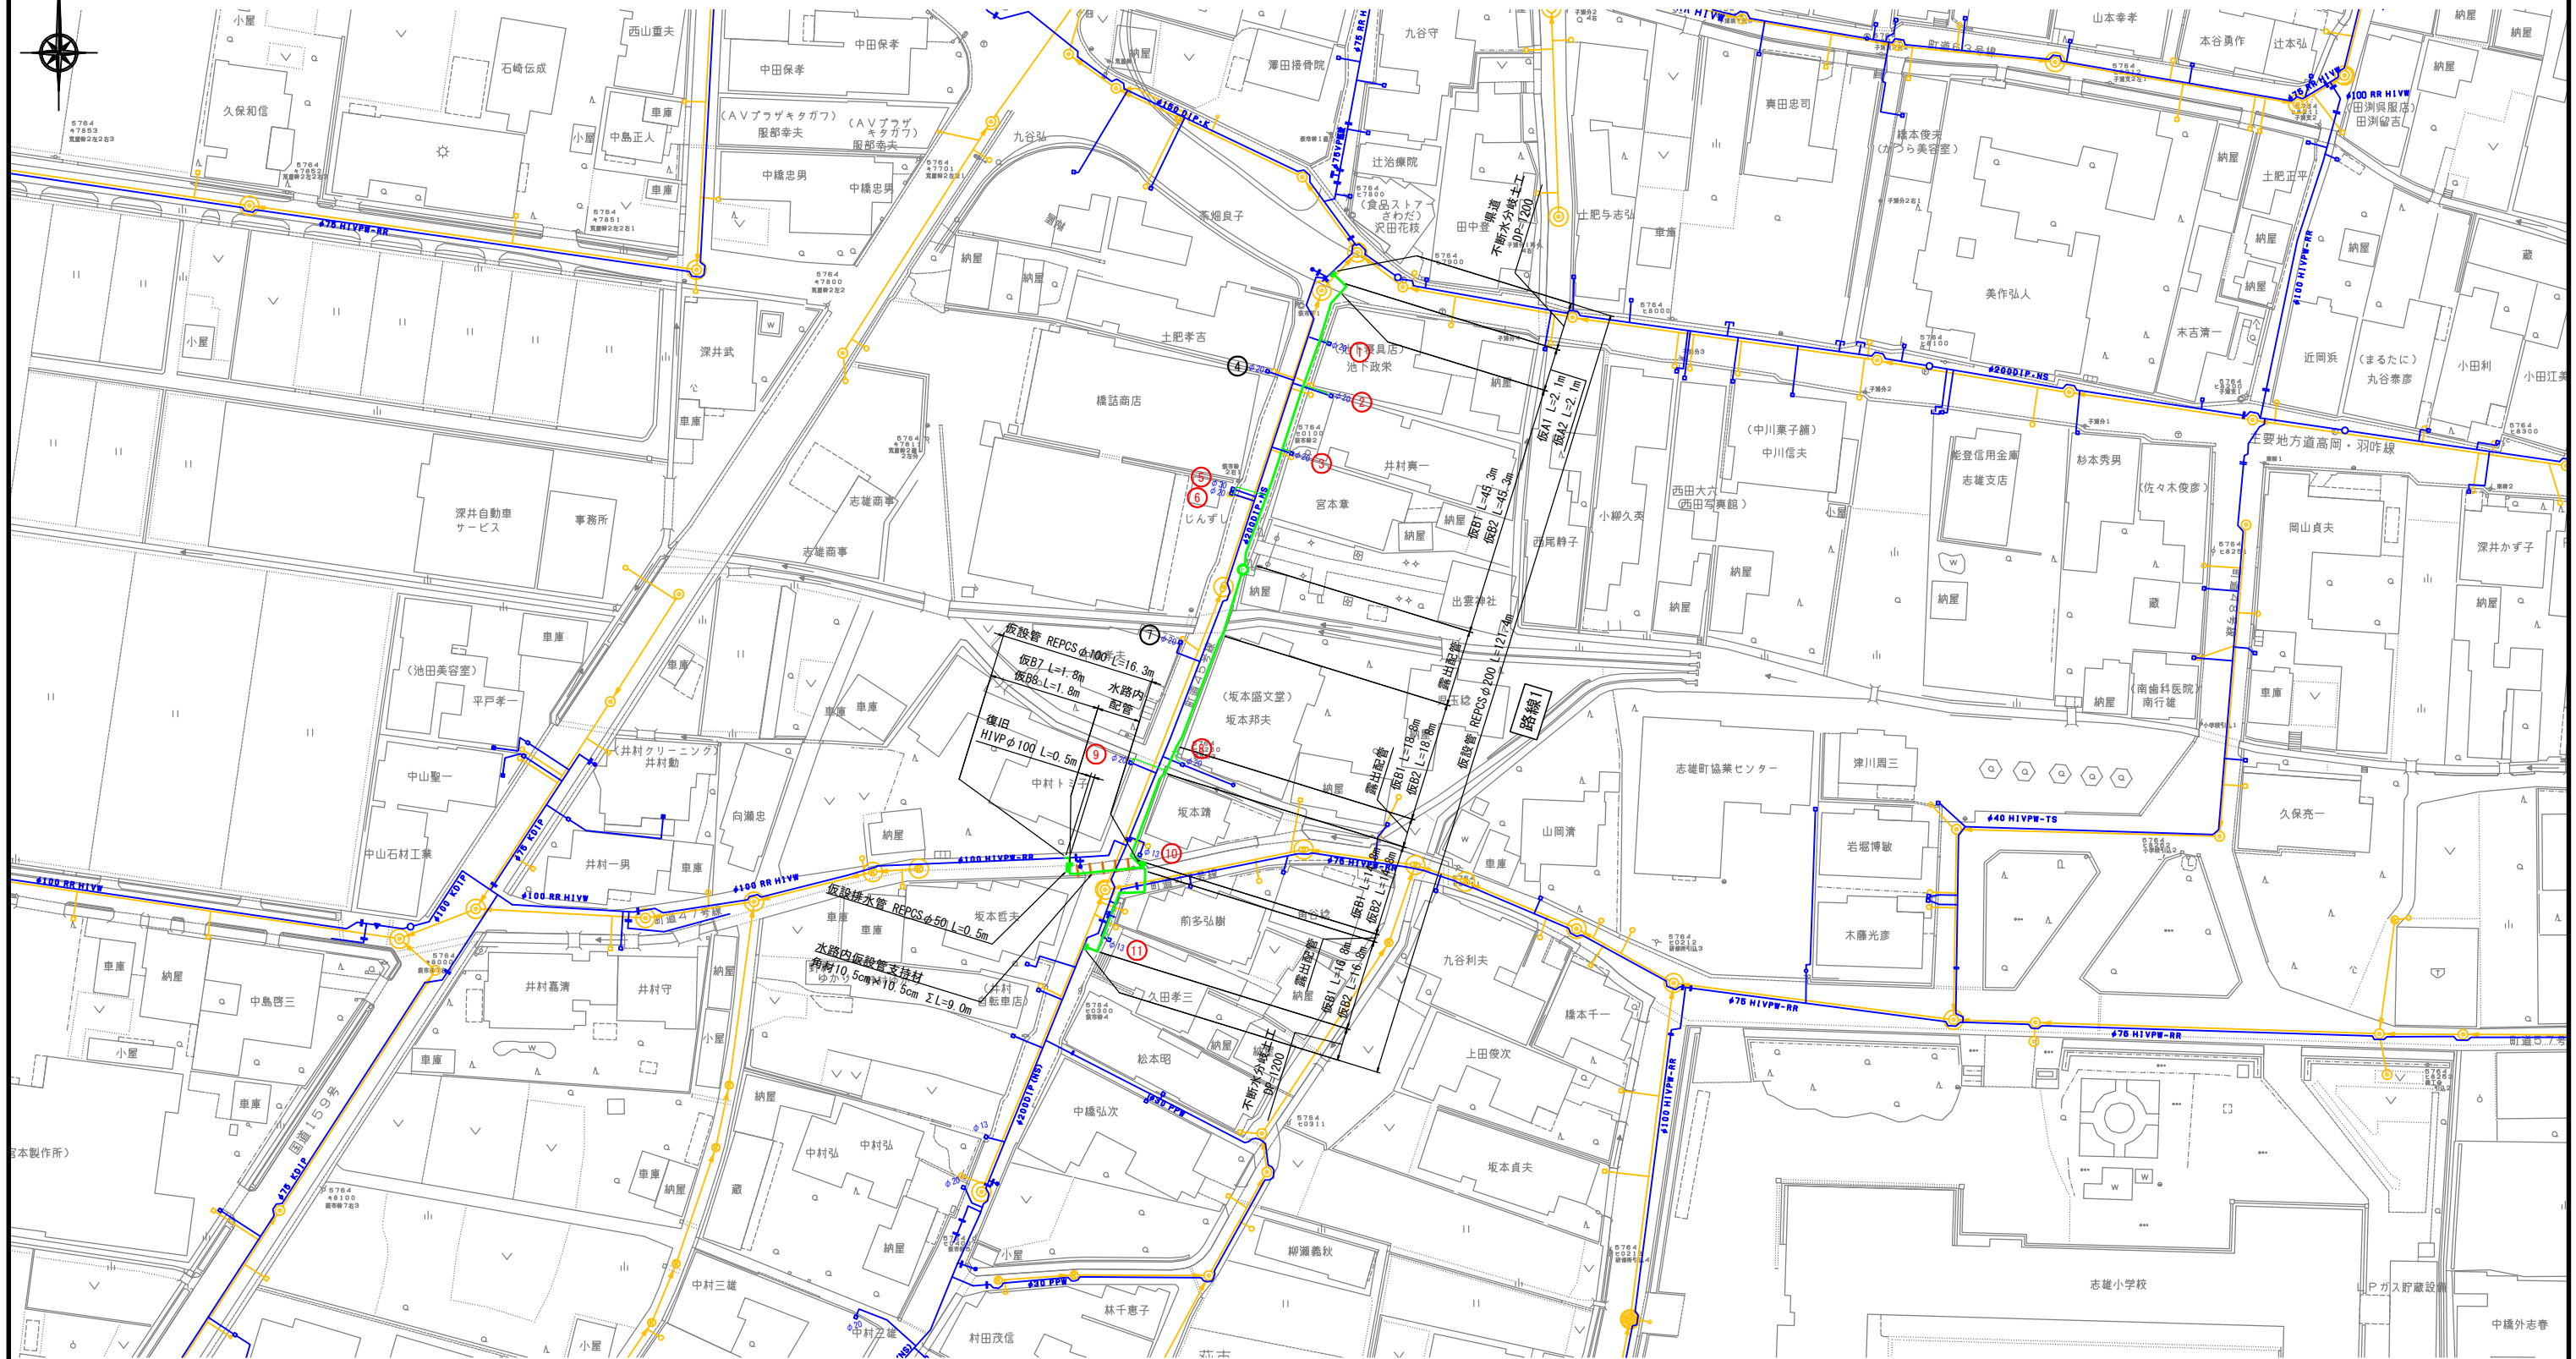

| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事(その1) |
| 工事名 | 羽咋郡宝達志水町荻市地内 |
| 箇所 | 仮設平面図(1/2) |
| 図名 | S=1:500(A1) |
| 縮尺 | 7 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝達志水町 |


令和 7 年 月 日 製作

路線2, 路線3, 路線4 S=1:500

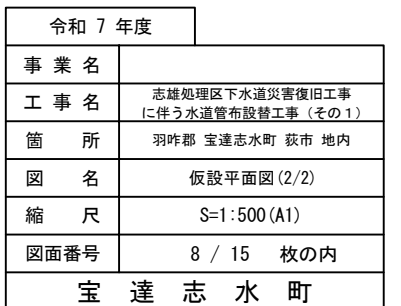

令和 7年 月 日 製作

S=Free



角材10.5cm×10.5cm




合和 7年

仮設参考図 (2/3)

路線2

S=Free

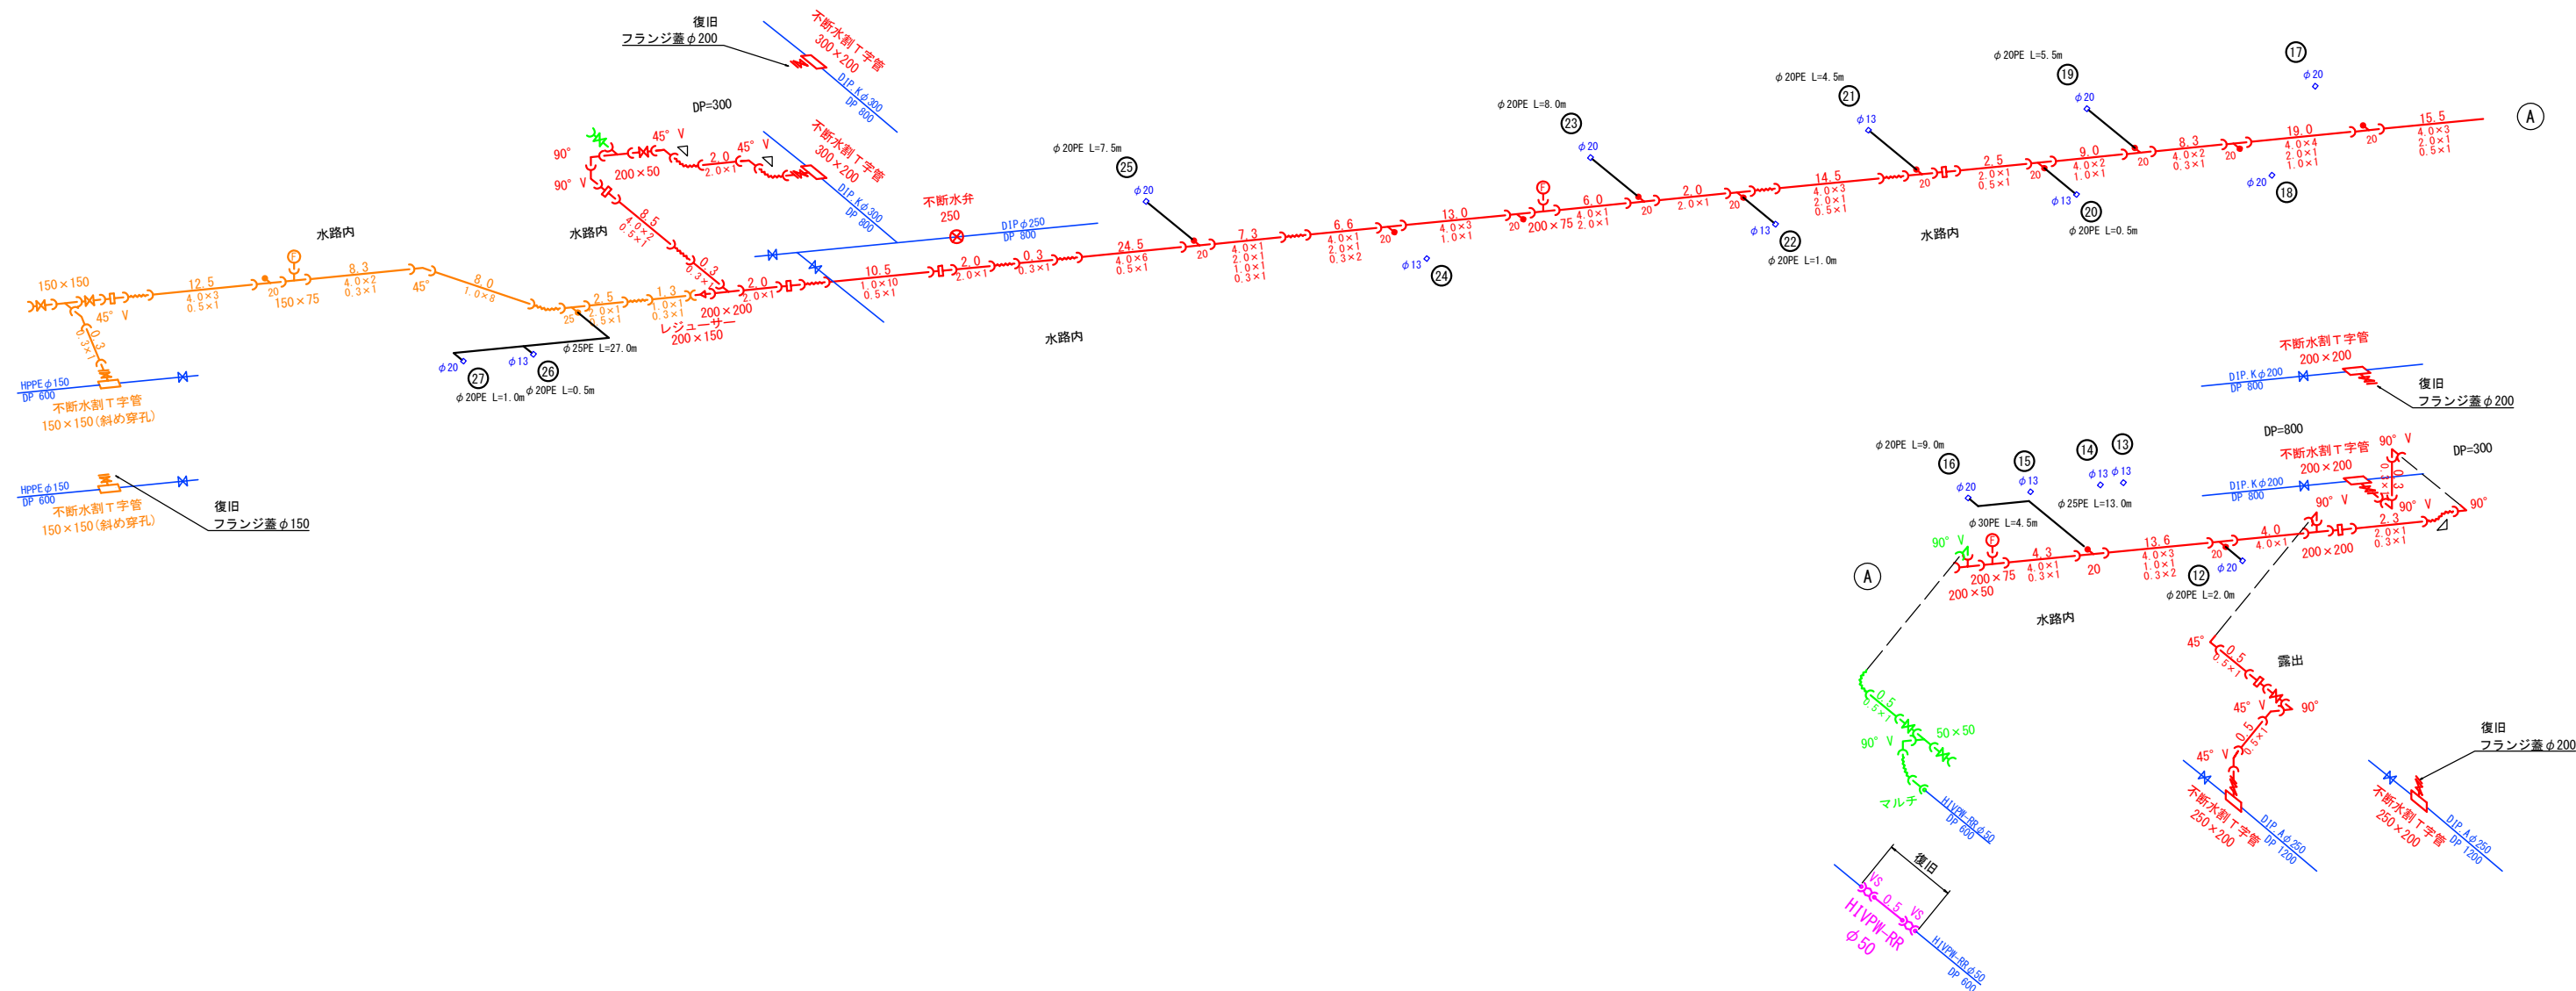


| 口径 凡例 | |
|-------|--------------|
| | φ 200 (仮設) |
| | φ 150 (仮設) |
| | φ 100 (仮設) |
| | φ 75 (仮設) |
| | φ 50 (仮設) |
| | DIP-K (復旧) |
| | HIVP-RR (復旧) |

| REPCS-G型資材表記一覧 | |
|----------------|-----|
| 資 材 名 称 | 記 号 |
| 直 管 | |
| フ レ キ 管 | |
| チ ー ズ | |
| エ ル ボ | |
| 45° エルボ | |
| バ ル ブ | |
| マルチジョイント | |
| 取り出し短管 | |
| 撤去用直管 | |
| 仮設消火栓 | |
| 接続短管 (S×おねじ) | |
| 接続短管 (S×S) | |
| 接続短管 (U×U) | |
| 接続短管 (フランジ) | |

仮設給水引き込みは「給水標準図」を参照

| HIVPW-RR資材表記一覧 | |
|----------------|-----|
| 資 材 名 称 | 記 号 |
| チ ー ズ | |
| エ ル ボ | |
| バ ル ブ | |
| VSジョイント | |

水路内仮設管支持参考図

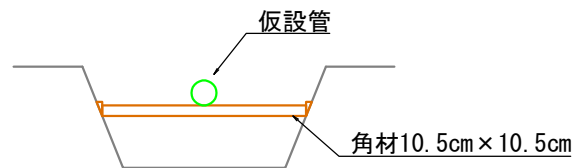

| 令和 7 年度 | |
|---------|---------------------------------|
| 事 業 名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事 (その1) |
| 工 事 名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇 所 | 仮設参考図 (2/3) |
| 図 名 | S=Free |
| 縮 尺 | 10 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝 達 志 水 町 |


令和 7 年 月 日 製作

仮設参考図 (3/3)


路線3, 4

S=Free

路線3

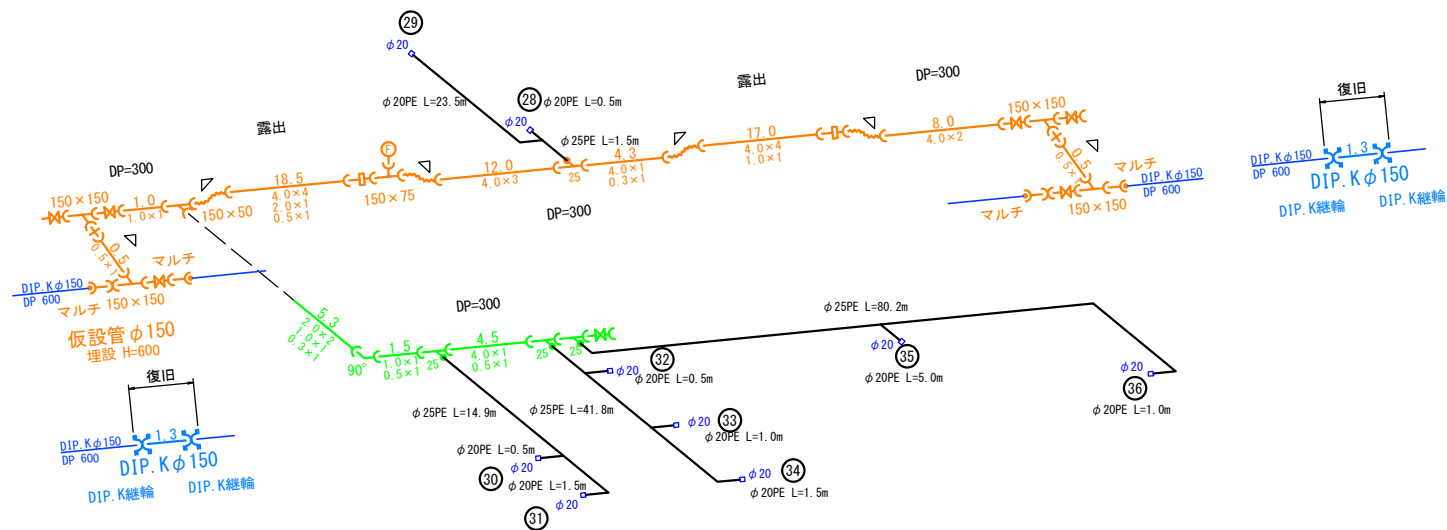

路線4



| 口径 凡例 | |
|--|--------------|
| — | φ 200 (仮設) |
| — | φ 150 (仮設) |
| — | φ 100 (仮設) |
| — | φ 75 (仮設) |
| — | φ 50 (仮設) |
| — | DIP-K (復旧) |
| — | HIVP-RR (復旧) |

| REPCS-G型資材表記一覧 | |
|----------------|-----|
| 資 材 名 称 | 記 号 |
| 直 管 | |
| フ レ キ 管 | |
| チ ー ズ | |
| エ ル ボ | |
| 45° エルボ | |
| バ ル ブ | |
| マルチジョイント | |
| 取り出し短管 | |
| 撤去用直管 | |
| 仮設消火栓 | |
| 接続短管 (S×おねじ) | |
| 接続短管 (S×S) | |
| 接続短管 (U×U) | |
| 接続短管 (フランジ) | |

仮設給水引き込みは
「給水標準図」を参照

| HIVPW-RR資材表記一覧 | |
|----------------|-----|
| 資 材 名 称 | 記 号 |
| チ ー ズ | |
| エ ル ボ | |
| バ ル ブ | |
| VSジョイント | |

| 令和 7 年度 | |
|-----------|-------------------|
| 事 業 名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事 |
| 工 事 名 | に伴う水道管布設替工事 (その1) |
| 箇 所 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 図 名 | 仮設参考図 (3/3) |
| 縮 尺 | S=Free |
| 図面番号 | 11 / 15 枚の内 |
| 宝 達 志 水 町 | |


令和 7年 月 日

製作


管土工図(1/4)

S=1:20


仮A1 県道As(埋設)

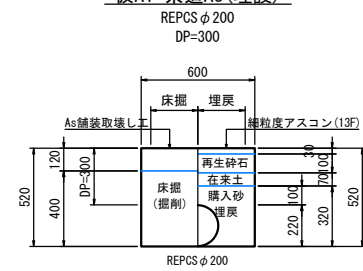


仮A2 県道As(撤去)

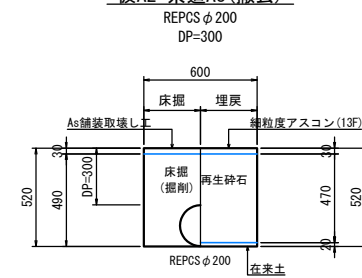


仮B1 町道As(埋設)

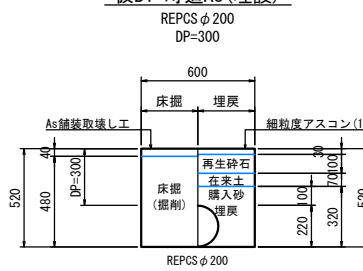


仮B2 町道As(撤去)

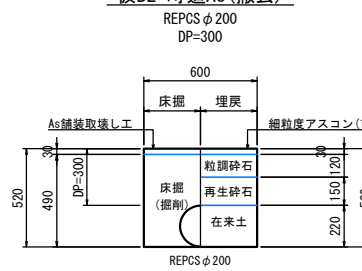


仮B3 町道As(埋設)

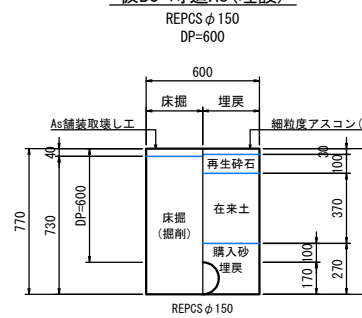


仮B4 町道As(撤去)

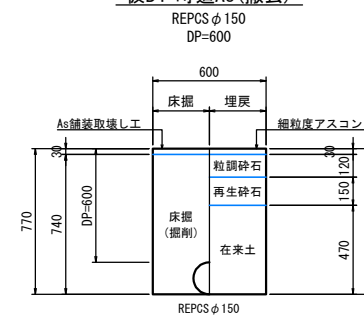


仮B5 町道As(埋設)

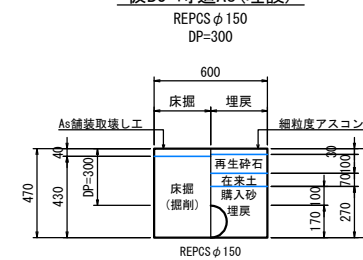


仮B6 町道As(撤去)

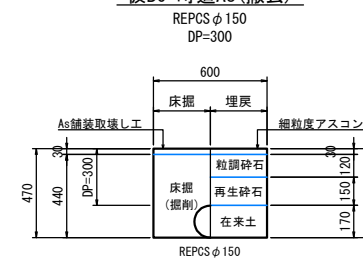


仮B7 町道As(埋設)

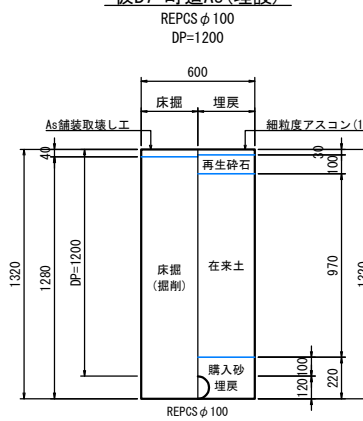


仮B8 町道As(撤去)

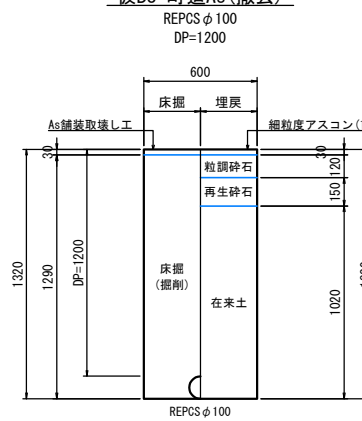


仮B9 町道As(埋設)

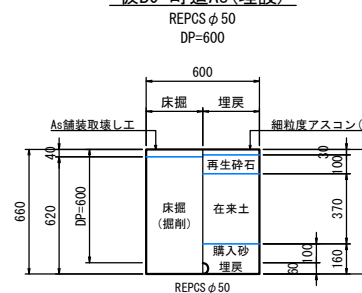


仮B10 町道As(撤去)

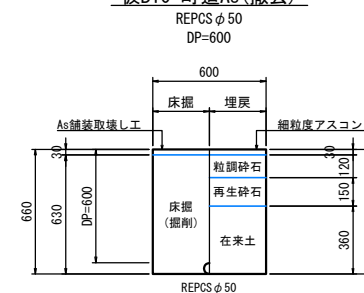


仮B11 町道As(埋設)

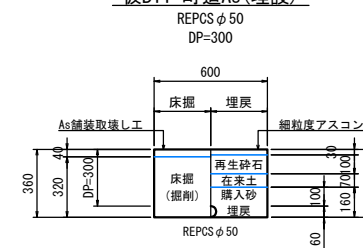


仮B12 町道As(撤去)

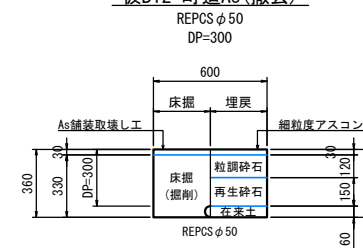


仮B13 町道As(埋設)

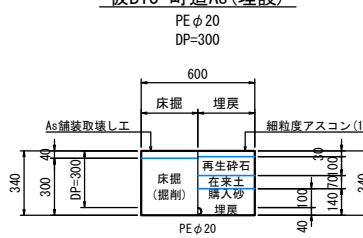


仮B14 町道As(撤去)

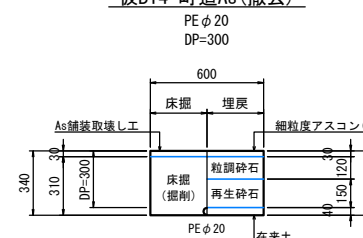


仮B15 町道As(埋設)

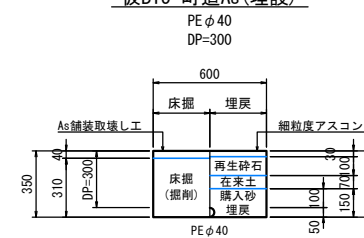


仮B16 町道As(撤去)

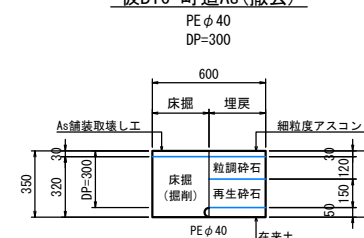

仮C1 歩道Co(埋設)

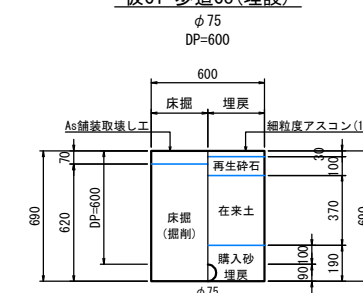

仮C2 歩道Co(撤去)

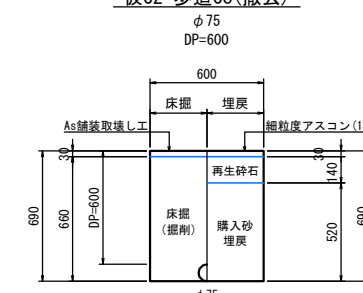


| 令和 7 年度 | |
|---------|-------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事 |
| 工事名 | に伴う水道管布設替工事 (その1) |
| 箇所 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 図名 | 管土工図(1/4) |
| 縮尺 | 1 : 20 (A1) |
| 図面番号 | 12 / 15 枚の内 |
| 宝達志水町 | |


管土工図(2/4)

S=1:20


県道 不断水分岐土工平面図
DIP φ200×REPCS φ200
DP=1200

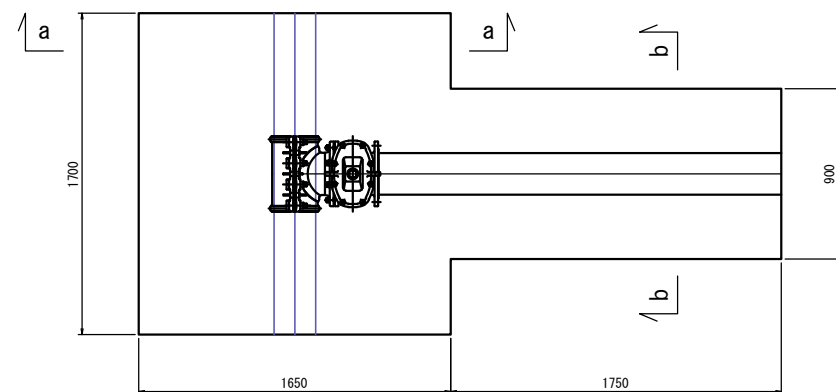


不断水分岐土工平面図
DIP φ300×REPCS φ200
DP=800

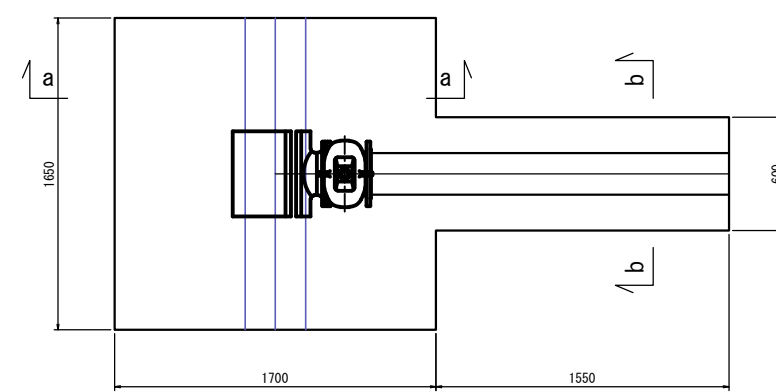


県道 不断水分岐土工a
(a-a断面図)

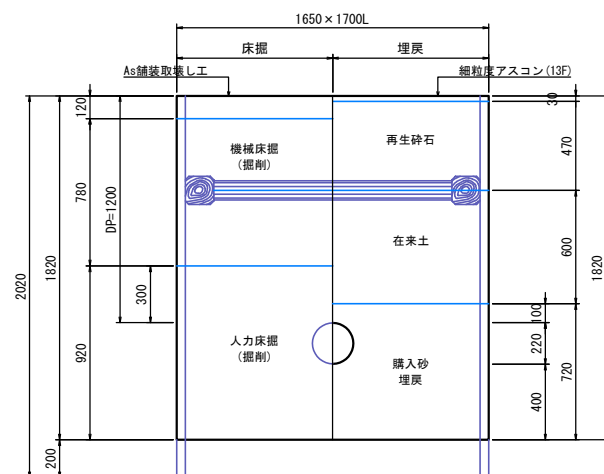


県道 不断水分岐土工b
(b-b断面図)

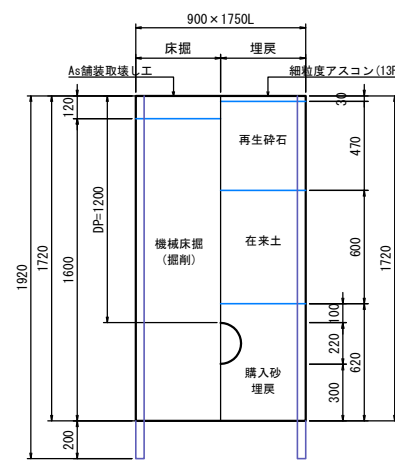

不断水分岐土工a
(a-a断面図)

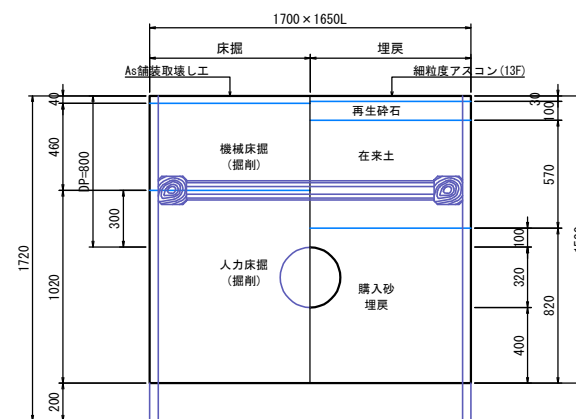

不断水分岐土工b
(b-b断面図)

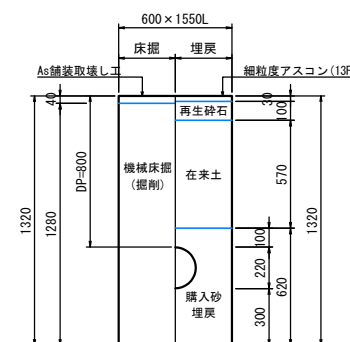


| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事（その1） |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | 管土工図(2/4) |
| 図名 | 1:20(A1) |
| 縮尺 | 13 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝達志水町 |

管土工図(3/4)

S=1:20


不断水分岐土工平面図

DIP φ250×REPCS φ200
DP=1200

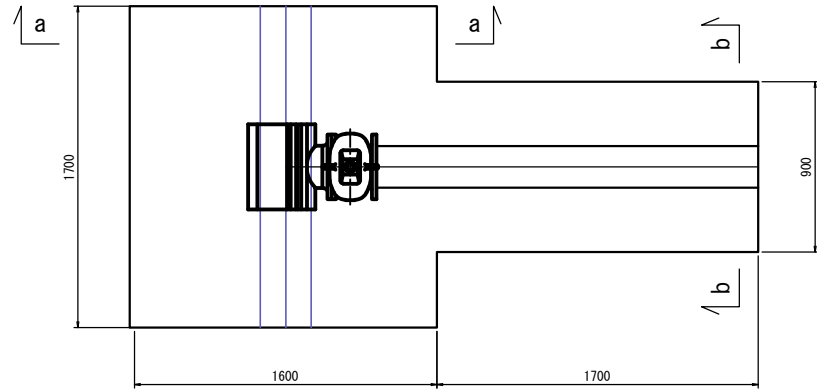


不断水分岐土工平面図

DIP φ200×REPCS φ200
DP=1200

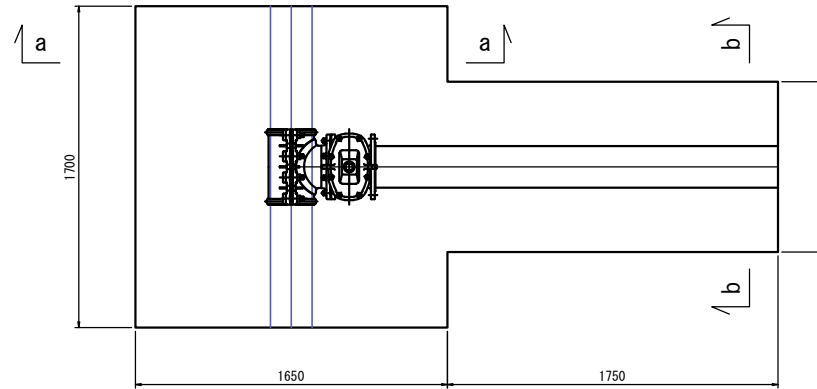


不断水分岐土工a

(a-a断面図)

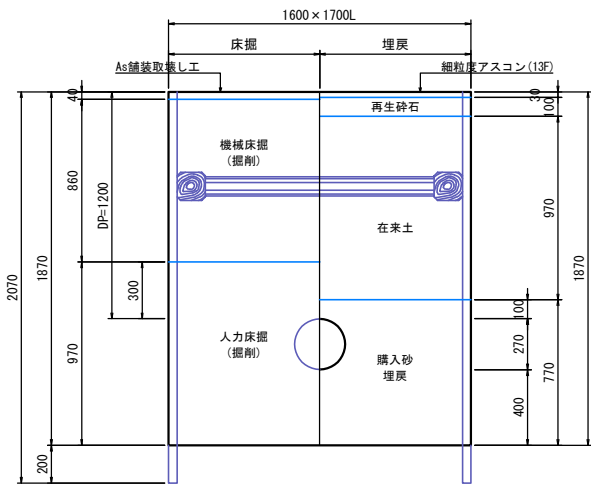


不断水分岐土工b

(b-b断面図)

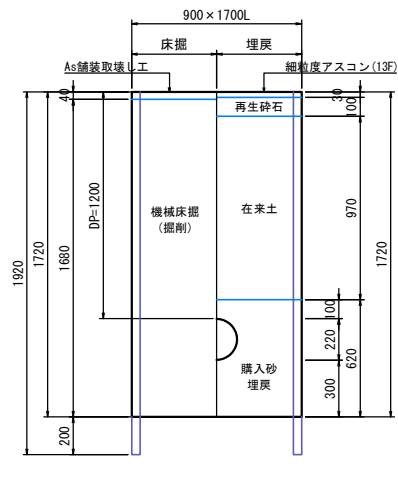


不断水分岐土工a

(a-a断面図)

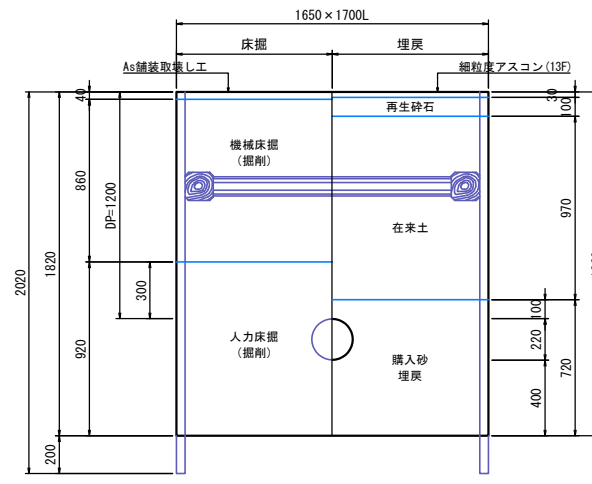

不断水分岐土工b

(b-b断面図)

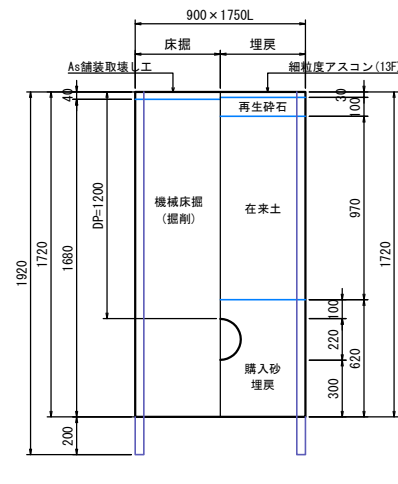

| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事(その1) |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | 管土工図(3/4) |
| 図名 | 1:20(A1) |
| 縮尺 | 14 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝達志水町 |

令和 7 年 月 日


製作

管土工図(4/4)

S=1:20


不断水分岐土工平面図

REPCS φ200×200
DP=800

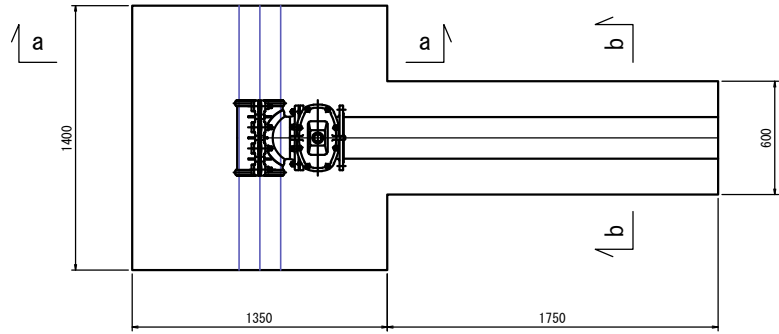


不断水分岐土工平面図

REPCS φ150×φ150
DP=600

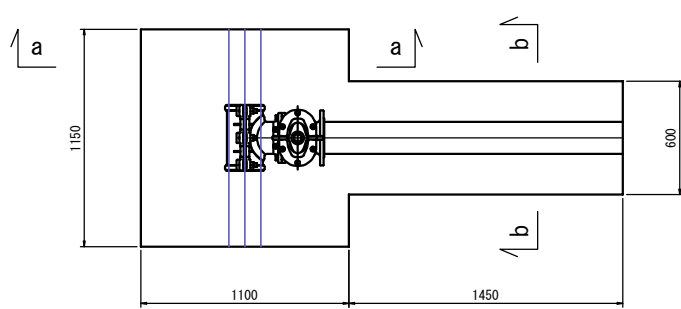


不断水弁土工平面図

DIP, K φ250
DP=800

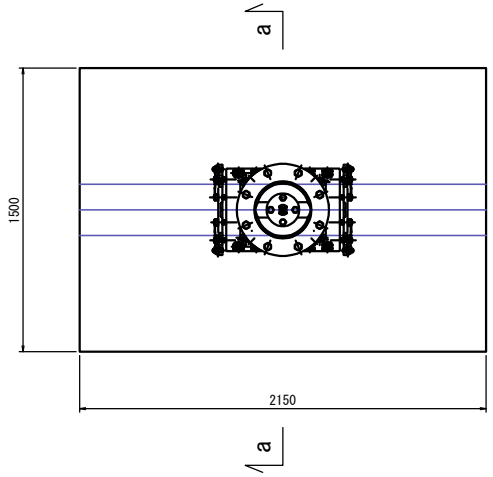


不断水分岐土工a

(a-a断面図)

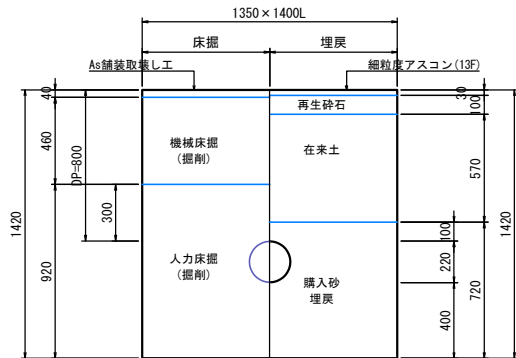


不断水分岐土工b

(b-b断面図)

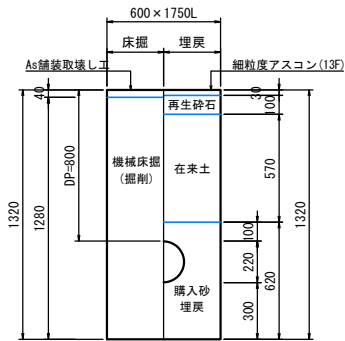


不断水分岐土工a

(a-a断面図)

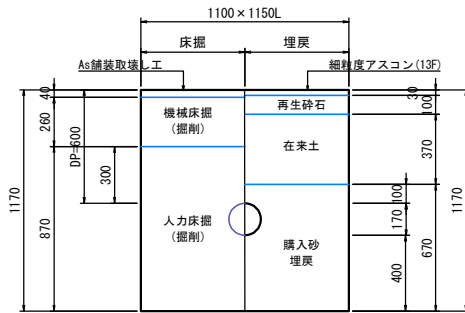


不断水分岐土工b

(b-b断面図)

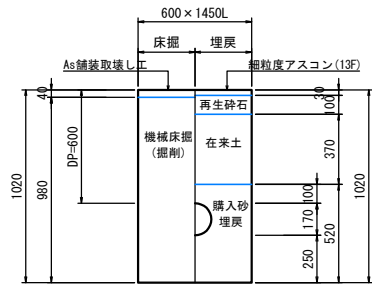

不断水弁土工

DIP, K φ250
DP=800

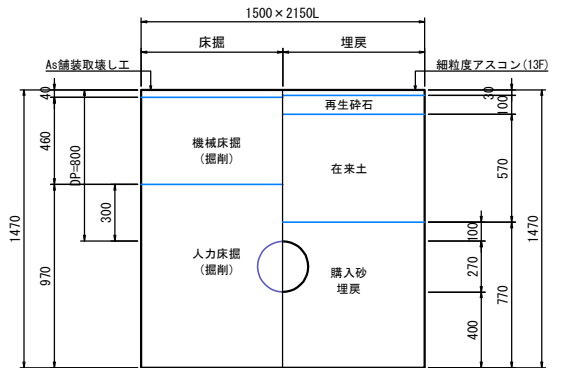

| 令和 7 年度 | |
|---------|--------------------------------|
| 事業名 | 志雄処理区下水道災害復旧工事に伴う水道管布設替工事(その1) |
| 工事名 | 羽咋郡 宝達志水町 荻市 地内 |
| 箇所 | 管土工図(4/4) |
| 図名 | 1:20(A1) |
| 縮尺 | 15 / 15 枚の内 |
| 図面番号 | 宝達志水町 |

令和 7 年 月 日

製作